

## COMMERCIAL TRAINING TOOLBOX TIPS

Raccordement des détecteurs de fumée installés au chantier sur les unités Landmark de taille B

S'applique aux unités de toit Landmark de 7.5 à 12.5 tonnes avec un détecteur de fumée à installer au chantier

### Helpful Resources

1. Manuel de service des unités Landmark de taille B – 1011-L9. Télécharger sur LennoxPros ou sur LennoxCommercial.com
2. Manuel d'installation des détecteurs de fumée D4P120 & D4S – 506437. Utilisé avec les unités KC/KG/KH092-152. Télécharger sur LennoxPros ou sur LennoxCommercial.com

**Avant le démarrage ou lors de l'apparition d'une alerte de « fumée » au démarrage, confirmer que le kit de détection de fumée a été installé correctement.**

1. Identifier les composantes impliquées dans la détection de fumée (capteur d'air de retour, capteur d'air d'alimentation et contrôle de détection de fumée) dans l'unité.
  - a. Se référer au manuel d'installation des détecteurs de fumée D4P120 & D4S – 506437 ou à la Figure 1 ci-dessous pour l'emplacement approximatif des composantes.
  - b. S'il n'y a pas de capteur d'air ou de contrôle de détection de fumée dans l'unité, contacter le 1-800-4LENNOX pour du support technique. S'assurer d'avoir accès au numéro de série de l'unité au moment de l'appel.
  - c. Si l'appareil a été utilisé pendant la phase de construction, s'assurer que les capteurs d'air sont reconnectés correctement et qu'ils sont exempts de poussière.

**À NOTER** – Le contrôle de détection de fumée interrompra l'alimentation 24VAC, ce qui causera un arrêt complet de l'unité.

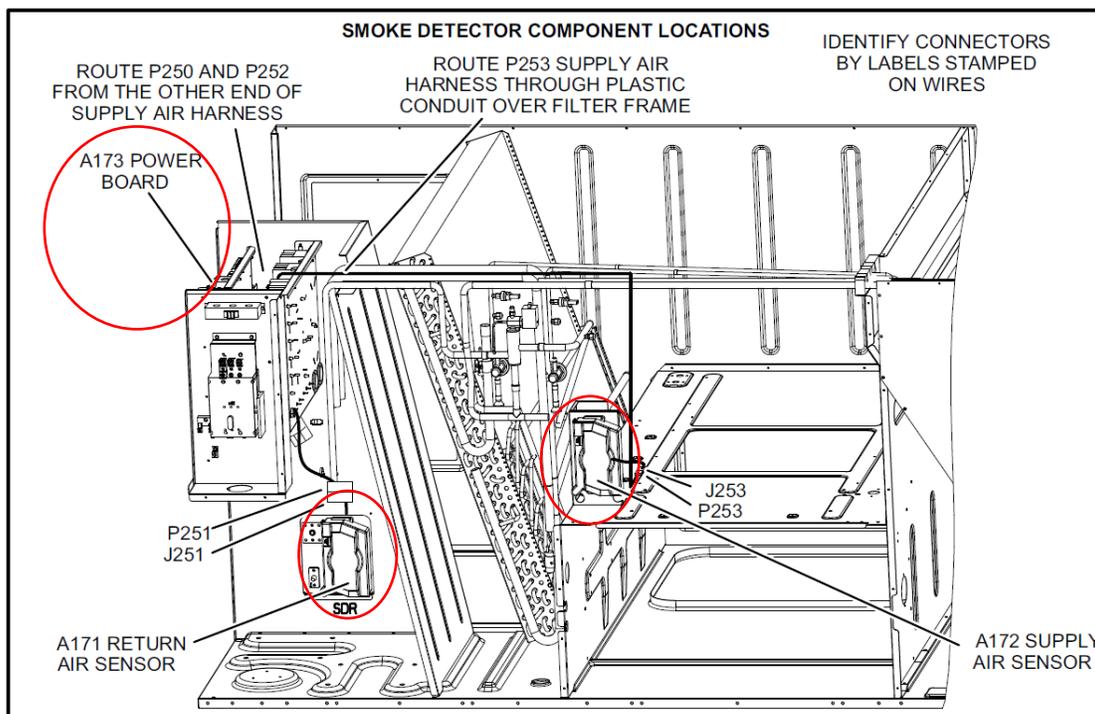


Figure 1. Smoke Detector Kit Component Locations

Connexions pour les détecteurs de fumée installés au chantier sur les unités Landmark de taille B  
**S'applique aux unités de toit Landmark de 7.5 à 12.5 tonnes avec un détecteur de fumée à installer au chantier**

2. Confirmer que tous les connecteurs sont raccordés adéquatement.
  - a. Se référer aux schémas de raccordement dans le manuel d'installation des détecteurs de fumée D4P120 & D4S – 506437 ou à la Figure 2 ci-dessous afin d'identifier les faisceaux de câbles des capteurs qui ont été installés.
  - b. S'assurer que les faisceaux de câbles appropriés ont été utilisés et qu'ils ont été connectés correctement.

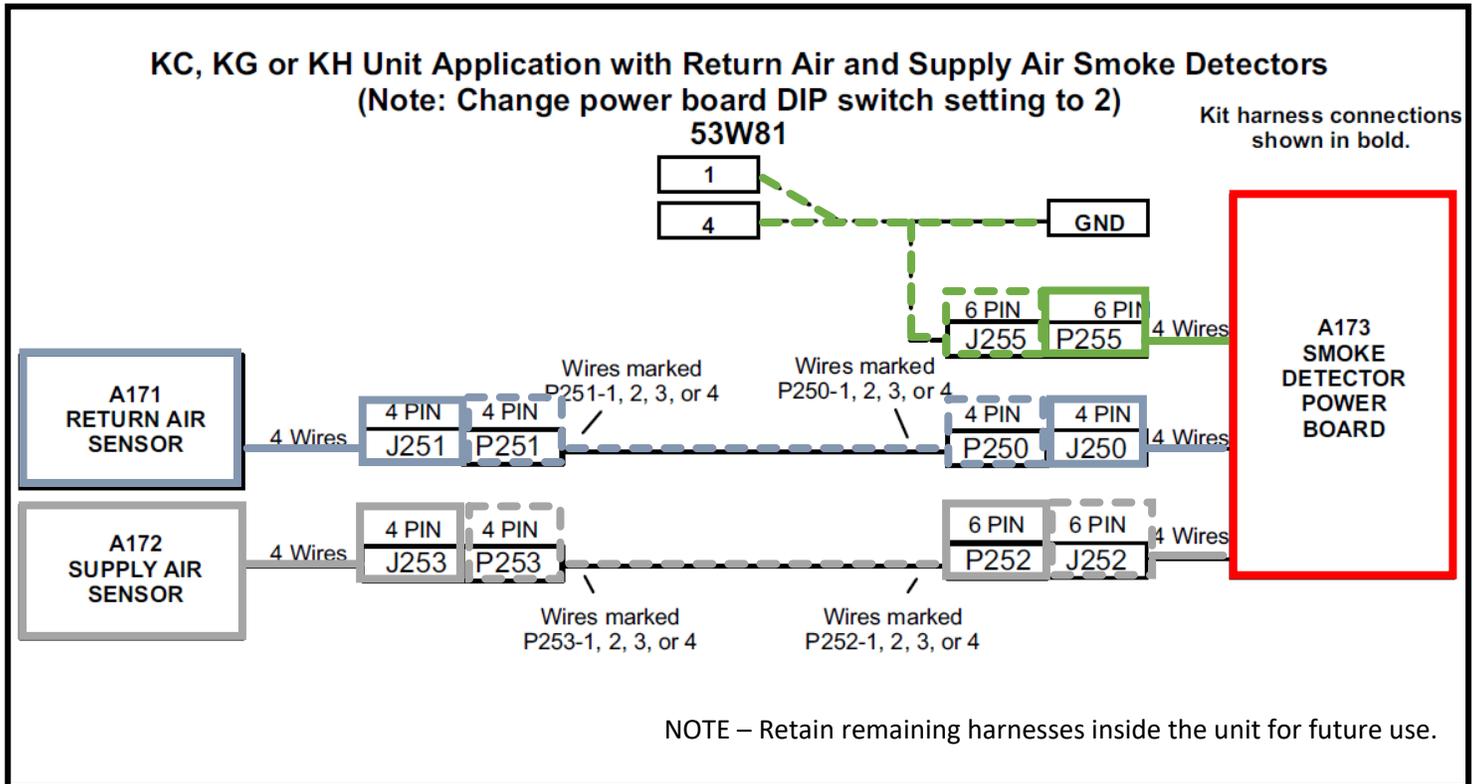


Figure 2. Schéma de raccordement provenant du manuel 506437

**À NOTER** – Les faisceaux de câbles sont similaires en apparence et il peut être possible de connecter le mauvais faisceau de câbles lors de l'installation du détecteur de fumée. Se référer au numéro inscrit sur chacun des faisceaux de câbles afin de les identifier. Se référer aux schémas de raccordement dans le manuel d'installation afin d'identifier les connexions appropriées.

Encore PLUS de « Training Toolbox Tips » sont disponibles!  
 Appuyer [ici](#) pour les télécharger.

Assistance technique en libre-service!  
 Appuyer sur les logos noirs pour télécharger ces applications.



Appuyer [ici](#) pour vous enregistrer à la formation en ligne offerte en anglais par Lennox Commercial. Contacter votre représentant Lennox pour la disponibilité des cours en français.